Zestawienie powierzchni pod
nr	nazwa pomieszczenia:	powierzchnia:
Rozbudowa - budynek 2:		
2N-0.1	komunikacja	8,44 m²
2N-0.1a	komunikacja	1,96 m²
2N-0.2	komunikacja	14,89 m²
2N-0.2a	komunikacja	2,17 m²
2N-0.3	przygotowalnia kuchni	13,05 m²
2N-0.4	przygotowalnia kuchni	5,16 m²
2N-0.5	pom. kont.-rozlicz.i napojów	9,14 m²
2N-0.6	pokój biurowy	9,44 m²
2N-0.7	pokój biurowy	9,44 m²
2N-0.8	pom. gospodarcze	1,66 m²
2N-0.9	pom. gospodarcze	1,56 m²
2N-0.10	przygotowalnia	17,23 m²
2N-0.11	przygotowalnia	11,14 m²
2N-0.12	komunikacja	32,42 m²
2N-0.13	sala konferencyjna	210,20 m²
2N-0.14	wc - kobiet - dla niepełnosp.	6,05 m²
2N-0.15	przedsionek	6,69 m²
2N-0.16	hall	13,61 m²
2N-0.17	wc dziewcz.	13,55 m²
2N-0.18	wc - dla niepełnosprawnych	4,18 m²
2N-0.19	hall	13,65 m²
2N-0.20	wc chłopcy	4,18 m²
2N-0.21	przedsionek	13,69 m²
2N-0.22	wc mężcz.	9,39 m²
2N-0.23	wc - kobiet - dla niepełnosprawnych	6,05 m²
2N-0.24	komunikacja	14,47 m²
2N-0.25	wc - dziewcz.	4,42 m²
2N-0.26	wc - chłopcy	4,42 m²
2N-0.27	hall	13,05 m²
2N-0.30	pom. gospodarcze	2,07 m²
2N-0.31	elektrownia	2,65 m²
	suma:	374,54 m²

PRZEGRODY PIONOWE

S1	- warstwa zewnętrzna grubości 12cm z cegły ceramicznej elewacyjnej klasy 20 - 6 cm (cegła jak w ścianie S1) wełna mineralna - 6cm mocowana z pustakiem ceramicznych klasy 15 - 25 cm (cegła jak w ścianie S1) - warstwa wewnętrzna grubości 12 cm z cegły ceramicznej klasy 20 - 12 cm, Cegła jak w ścianie S1
S10	- ściana zewnętrzna kurtynowa lekka ocieplona wykonane w systemie kurtynowych ścian zewnętrznych, Ścianka stumetrowa w kolorze - ściana zewnętrzna z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej lub szkło selektywne -reflekcyjne o mocnym zabarwieniu,
S13	- cegła ceramiczna elewacyjna klasy 20 - 12 cm, Cegła jak w ścianie S1 - wełna mineralna - 14 cm - cegła ceramiczna licowa - 8cm,Cegła jak w ścianie S1
S15	- cegła ceramiczna elewacyjna klasy 20 - 12 cm, Cegła jak w ścianie S1 - wełna mineralna - 14 cm - cegła ceramiczna licowa - 8cm,Cegła jak w ścianie S1
S16	- cegła ceramiczna elewacyjna klasy 20 - 12 cm, Cegła jak w ścianie S1 - pustka powietrzna, wentylowana - 4cm - ściana murowana z pustaków ceramicznych klasy 15 - 25 cm - wełna mineralna - 3 cm - cegła ceramiczna licowa - 12 cm, Cegła jak w ścianie S1

UWAGI:

1. Materiały budowlane muszą posiadać aprobaty techniczne, znaki bezpieczeństwa, deklaracje i certyfikaty oraz muszą być dopuszczone do stosowania w Polsce.
2. Podział na strefy pożarowe znajduje się w opisie technicznym projektu wykonawczego architekta.
3. Wymiary pomieszczeń (rysunki dot. rozmiarów konstrukcyjnych zawiera opracowanie - Tom III. Część 2_N - Konstrukcja.
4. Szczegółowy opis dotyczący wodociągowo-kanalizacyjnych i urządzeń sanitarnych zawiera opracowanie - Tom III. Część 3_N - Instalacje wod.-kan. i gazowe.
5. Szczegółowy opis, obliczenia i rysunki dot. instalacji c.o., c.t., wentylacji i klimatyzacji oraz odprowadzenia spalin zawiera opracowanie - Tom III. Część 4_N - Instalacje c.o., c.t., wentylacja i klimatyzacja. Część 5_N - Instalacje gazowe.
6. Szczegółowy opis, obliczenia i rysunki dot. instalacji elektrycznych zawiera opracowanie - Tom III. Część 6_N - Instalacje elektryczne.
7. Szczegółowy opis dotyczący ochrony przeciwpożarowej zawiera opracowanie - Tom III. Część 7_N - Projekt przeciwpożarowy (PPO) oraz instalacji sieciowych znajdują się w opracowaniu - Tom III. Część 6_N - Instalacje elektryczne.
8. Wymiary pomieszczeń (rysunki dot. rozmiarów konstrukcyjnych) należy rozrobiony znajdują się w opracowaniu - Tom III. Część 2_N - Konstrukcja.
9. Wyposażenie trafostacji określa opracowanie - Tom III. Część 5_N - Instalacje gazowe.
10. Opis warunków gruntowo-wodnych zawiera „Dokumentacja badań geotechnicznych dla projektu budowlanego Etap I Część Południe/Północ".
11. Stolarka okienna i drzwiowa EI30 - Część Południe/Północ".
12. Wentylacja kuchni oraz strefy wejściowej wykonany z blachy ze stali nierdzewnej.
13. Szczegółowy opis dotyczący wodociągowo-kanalizacyjnych i urządzeń sanitarnych znajdują się w zestawieniach ślusarki.
14. Stolarka okienna i drzwiowa EI30 - Część Południe/Północ".
15. Wentylacja kuchni oraz strefy wejściowej wykonany z blachy ze stali nierdzewnej.
16. Szczegółowy opis dotyczący wodociągowo-kanalizacyjnych i urządzeń sanitarnych znajdują się w zestawieniach ślusarki.
17. Wymiary pomieszczeń (rysunki dot. rozmiarów konstrukcyjnych) należy rozrobiony znajdują się w zestawieniach ślusarki.
18. Wymiary pomieszczeń (rysunki dot. rozmiarów konstrukcyjnych) należy rozrobiony znajdują się w zestawieniach ślusarki.
19. Wymiary pomieszczeń (rysunki dot. rozmiarów konstrukcyjnych) należy rozrobiony znajdują się w zestawieniach ślusarki.
20. Wymiary pomieszczeń (rysunki dot. rozmiarów konstrukcyjnych) należy rozrobiony znajdują się w zestawieniach ślusarki.
21. Wymiary pomieszczeń (rysunki dot. rozmiarów konstrukcyjnych) należy rozrobiony znajdują się w zestawieniach ślusarki.
22. Wymiary pomieszczeń (rysunki dot. rozmiarów konstrukcyjnych) należy rozrobiony znajdują się w zestawieniach ślusarki.
23. Wymiary pomieszczeń (rysunki dot. rozmiarów konstrukcyjnych) należy rozrobiony znajdują się w zestawieniach ślusarki.
24. Wymiary pomieszczeń (rysunki dot. rozmiarów konstrukcyjnych) należy rozrobiony znajdują się w zestawieniach ślusarki.
25. Wymiary pomieszczeń (rysunki dot. rozmiarów konstrukcyjnych) należy rozrobiony znajdują się w zestawieniach ślusarki.
26. Wymiary pomieszczeń (rysunki dot. rozmiarów konstrukcyjnych) należy rozrobiony znajdują się w zestawieniach ślusarki.
27. Wymiary pomieszczeń (rysunki dot. rozmiarów konstrukcyjnych) należy rozrobiony znajdują się w zestawieniach ślusarki.
28. Roty kanalizacji deszczowej (odwiet wietrz.min. 5 cm / zabudowa) płytami gk.,Stalowość i ory kalorifowe.
29. Wentylacja kuchni oraz strefy wejściowej wykonany z blachy ze stali nierdzewnej.
30. Projekt instalacji przez innych rozdzielni przeciwpożarowe

Rewizja A 07.02.2011 - powodowienie budynku, fundamenty pod ściankami kurtynowe
Rewizja B - 27.07.2011 - korekta ścianki w rzut 08
Rewizja C - 07.09.2011 - korekta ścianki w rzut 08 - dodanie ścianki kurtynowej, korekta układu urządzeń sanitarnych pomieszczenia 08 - dodanie pomieszczenia 08 - dodanie ścianki kurtynowej, korekta układu urządzeń sanitarnych w rzut SO i SXO, korekta szachtów wentylacyjnych
Rewizja D - 07.10.2011 - korekta ścianki w rzut 08

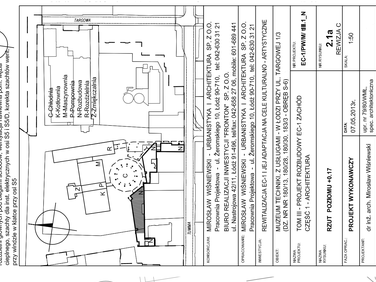

AUTOR OPRACOWANIA:	MIROSŁAW WIDNIERSKI - URBANISTYKA I ARCHITEKTURA, SP. Z O.O. Pracownia Projektowa - ul. Zwycięstwa 10, Łódź 90-710, tel. 042-630 31 01 Pracownia Projektowa - ul. Kilińskiego 43/11, Łódź 91-496, tel/fax. 042-658 27 06, kom. 601-689 441
KONSULTACJA:	MIROSŁAW WIDNIERSKI - URBANISTYKA I ARCHITEKTURA, SP. Z O.O. ul. Kilińskiego 43/11, Łódź 91-496, tel/fax. 042-658 27 06, kom. 601-689 441
OPRACOWANIE:	REWITALIZACJA EC-1 /E/ ADAPTACJA NA CELE KULTURALNO - ARTYSTYCZNE
OBIEKT:	MUZEUM TECHNIKI, Z USŁUGAMI - W ŁODZI PRZY UL. TARGOWEJ 1/3
ADRES OBIEKTU:	DZ. NR NR 159/13, 160/26, 160/30, 160/31 - OBRĘB 9-40
TEMAT:	TOM III - PROJEKT WYKONAWCZY EC-1 DACHÓD
BRANŻA:	SEKCJA 1 - ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU:	**RZUT POZIOMU +0,17**
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANCI:	mgr inż. arch. Mirosław Widniersk mgr inż. arch. Magdalena Widniewska, arch. Wiktor Widniewski
PROJEKTANCI:	mgr inż. arch. Jan Grzegrzółka
NR KATOWICE:	**EC-1/PW/W 1B1_1_N**
SKALA:	1:50
NR RYSUNKU:	**2.1a**
DATA:	30.12.2013r.
ARCHIWUM:	

GRANICA DZIAŁKI Z SĄSIADEM

Wszystkie styki budynków istniejących i projektowanych wykończyć obróbką blacharską - szczegóły wg rys. detalu DT_N_sc1

wykończenie ściany od wnętrza - cegła ceramiczna elewacyjna klasy 20 - 6 cm (cegła jak w ścianie S1); wełna mineralna - 6cm

wykończenie ściany: cegła ceramiczna elewacyjna klasy 20 - 12 cm (cegła jak w ścianie S1);

Wszystkie styki budynków istniejących i projektowanych wykończyć obróbką blacharską - szczegóły wg rys. detalu DT_N_sc1